


| REVISIONS |             |         |      |
|-----------|-------------|---------|------|
| REV/批号    | DESCRIPTION | APPROVE | DATE |
|           |             |         |      |

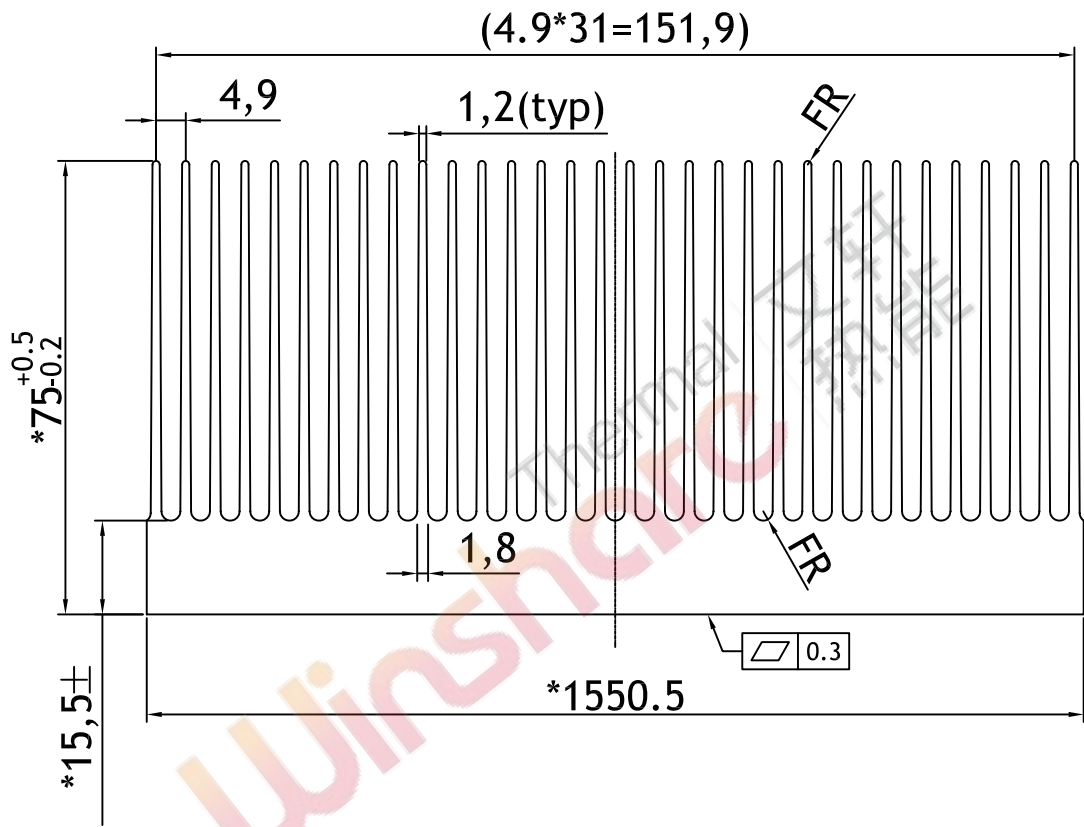

- 技术要求
1. 基材验收标准按 GB/T6892-2006 执行
  2. 导电率54%以上
  3. 硬度：68-75HV
  4. 带“\*”为重点检验尺寸

- 注：
1. 材质:AL6063-T5,硬度10-13°
  2. 表面不可有手刮刮碰伤、线条。
  3. 截面积: 5280.23MM<sup>2</sup>,米重: 14.52Kg
  4. 标\*号为QC重点检验尺寸
  5. 1米内的扭曲度0.5以内
  6. 模号: Y3746

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REVISED:                                                                 | 1.0          |
| MATERIAL:                                                                | AL 6063-T5   |
| TOLERANCE                                                                | UNLESS NOTED |
| Linear:0-10±0.15<br>10-30±0.2<br>30-50±0.3<br>50-100±0.4<br>ANGLE:±0.50° |              |

|                           |       |      |            |       |       |
|---------------------------|-------|------|------------|-------|-------|
|                           |       |      |            |       |       |
| TITLE: 铝挤型                |       |      |            |       |       |
| Part Number: 03-200100-10 |       |      |            |       |       |
| APPROVE                   | CHK'D | DRAW | DATE       | UNITS | SCALE |
| 曹开强                       |       | 曹开强  | 2015-01-13 | mm    | 1:1   |